

TEST AND PROTECT

Hamilton County CARES COVID-19 Testing

¿Cuándo/cómo obtendré mis resultados?

- Los resultados de las pruebas **del laboratorio se esperan dentro de 2-3 días.**
- Alguien de nuestro equipo le llamará **solo si el resultado de su prueba es positivo.** Recibirá un correo electrónico de **covidtesting-uc.edu** si el resultado de su prueba es negativo.
- Acceda a **los resultados de su prueba en línea a través de KnowNow:** <https://webapps2.uc.edu/know/>
 - El código KnowNow solo funciona una vez que sus resultados estén disponibles.
 - Si tiene problemas para acceder a KnowNow, por favor llame al **513-558-8898.**

Después de hoy:

Si ha tenido **una exposición sospechada o conocida o síntomas continuos de COVID-19** (por ejemplo, tos, fiebre, pérdida de sabor o olor), quédese en casa, vigile su salud y hable con su médico o proveedor de atención médica.

Si no tiene síntomas y no tiene exposición conocida a alguien con COVID-19, no es necesario aislarse hasta que vuelva su prueba.

Sin embargo, debe continuar con las prácticas seguras: **lleve una máscara, lávese las manos con frecuencia y mantenga la distancia social.**

Consulte la página siguiente para saber qué hacer después de sus resultados.

Test and Protect tiene como objetivo detener la propagación de COVID-19 mediante pruebas rápidas, eficientes y convenientes en los vecindarios y organizaciones en todo el condado de Hamilton. Los fondos provienen de la Ley CARES del Condado de Hamilton.



Pruebas in situ proporcionadas por:




Más información en healthcollab.org/testandprotect | 513-558-8898

TEST AND PROTECT

Hamilton County CARES COVID-19 Testing

Sus Resultados de la Prueba COVID-19

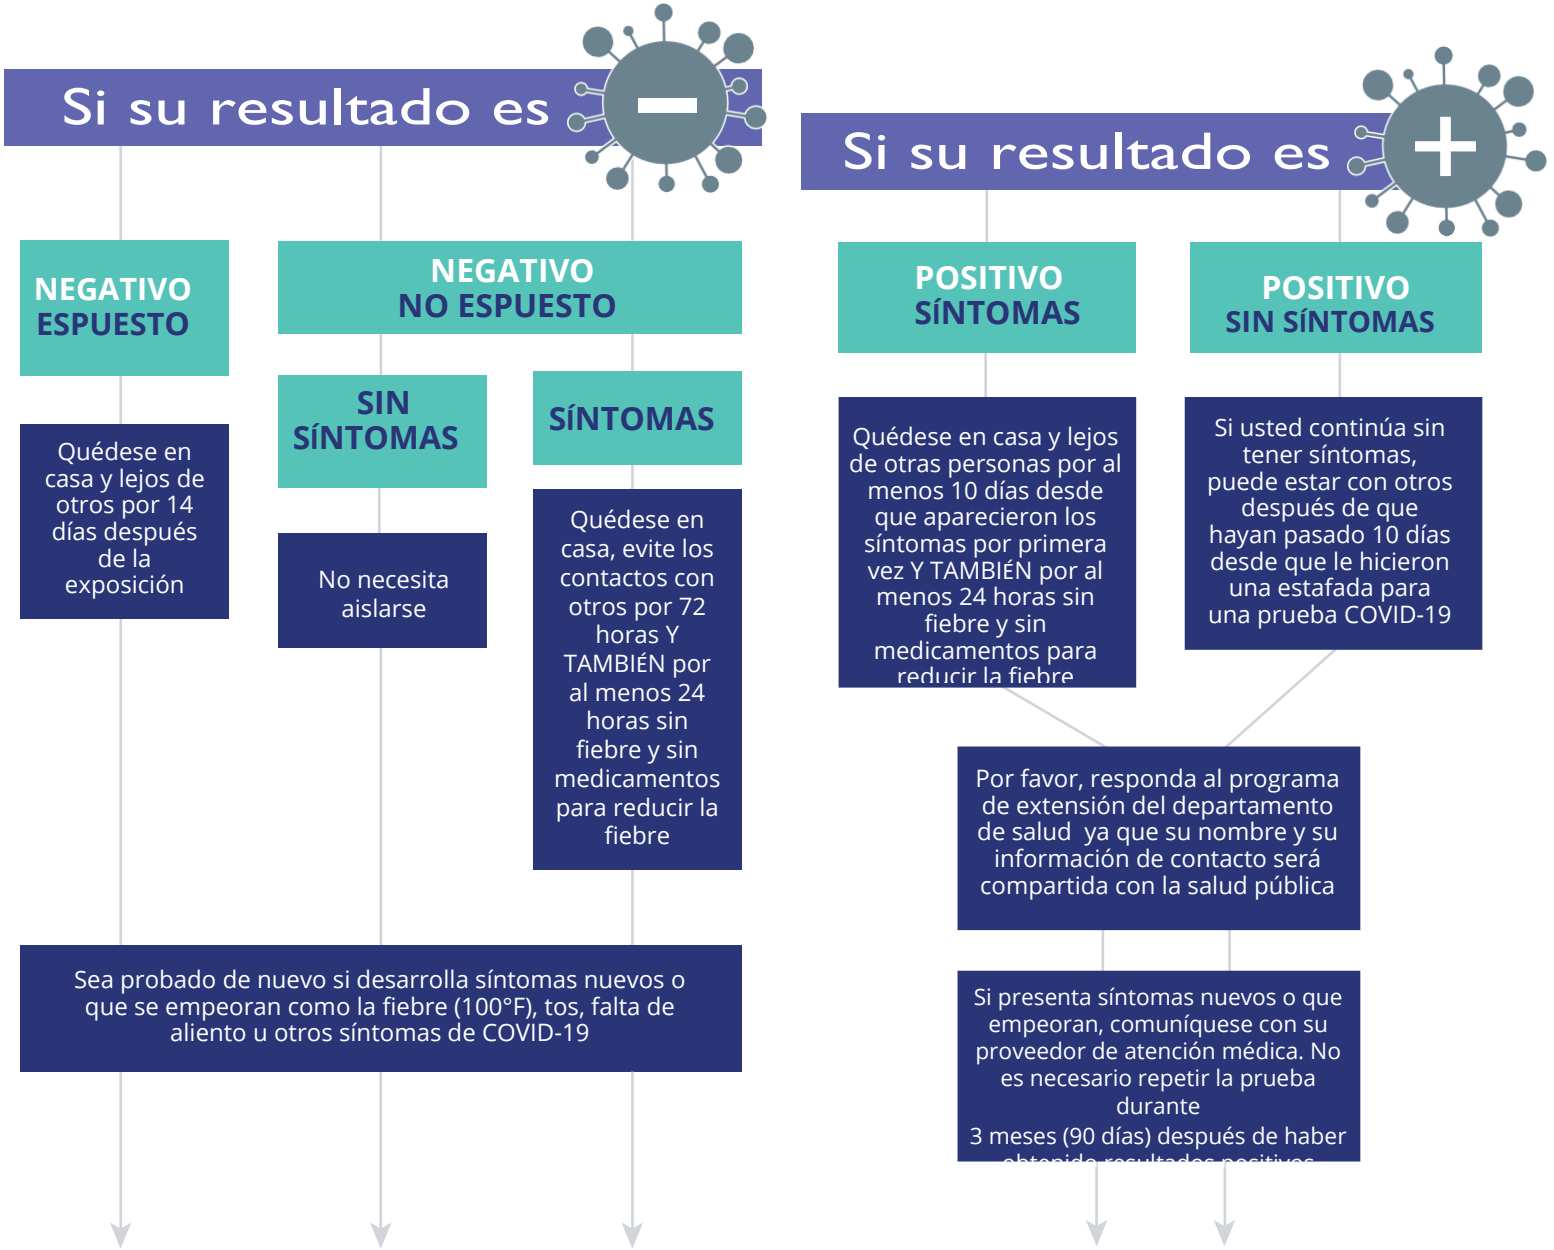

PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS



Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos.



Lleve una máscara.



Continúe practicando el distanciamiento social y evite a las personas que corren un mayor



Cubre su tos y estornudo.



Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia (perillas, barandillas, teléfonos, mostradores, llaves del grifo).



Repetir la prueba: No menos de 48 hrs después de una prueba negativa. 48-72 hrs después de la exposición o los síntomas. 3 meses después de prueba positiva.